



- IT
- collegare la schermatura a terra in un solo punto (in centrale)
 - la schermatura deve essere continua su tutto il cavo
 - i conduttori devono essere isolati dalla schermatura
- EN
- connect the shielding to the ground at one point (at the control panel)
 - the shielding must be continuous on the entire cable
 - the conductors must be isolated from the shielding

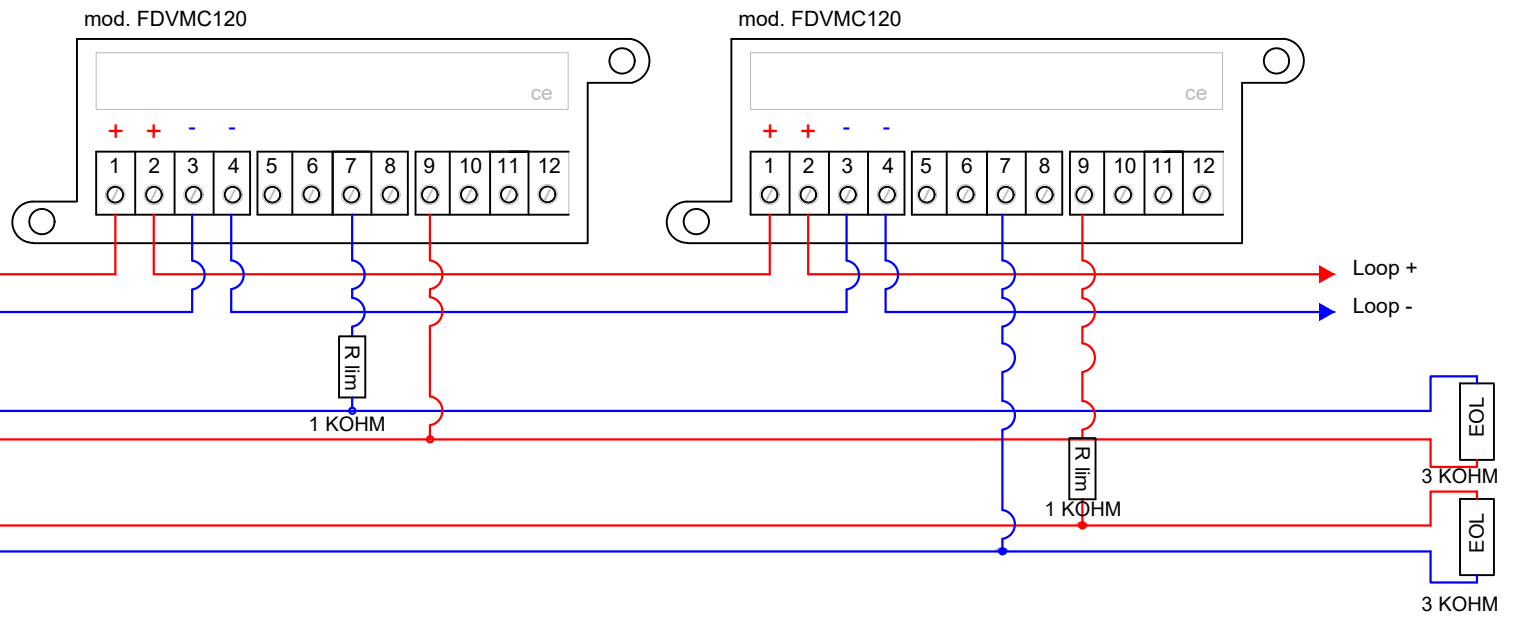


twisted and shielded cable with two wires
cavo twistato e schermato a due conduttori
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37


da dispositivi su loop
from other devices on loop

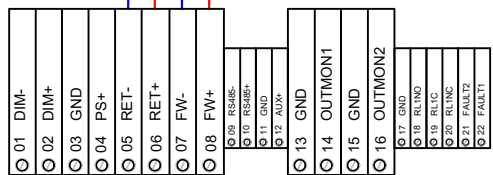


CONNECTOR on CARD TD595
CONNETTORE su SCHEDA TD595

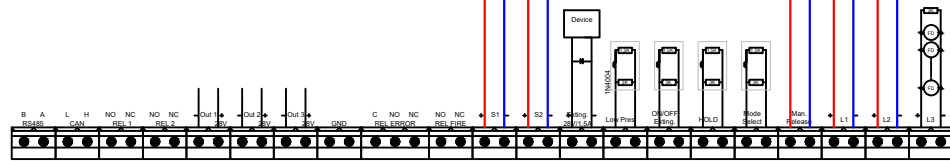


CENTRALI SPEGNIMENTO mod. FD5200
EXTINGUISHING CONTROL PANELS

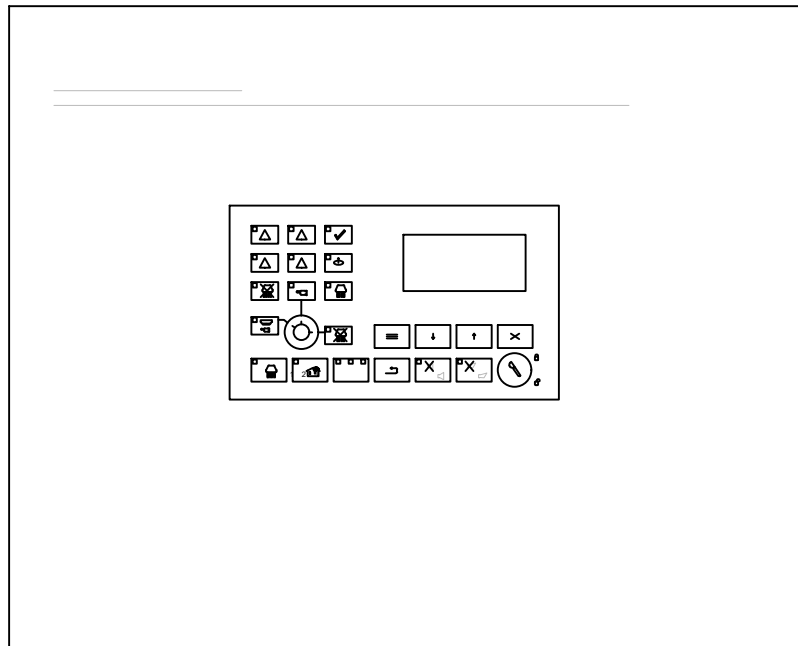

CONVENTIONAL YELLOW CALL POINT
Call point for the manual activation of the power off
PULSANTE CONVENZIONALE GIALLO mod. FD 1050 Y
Pulsante per l'attivazione manuale dello spegnimento

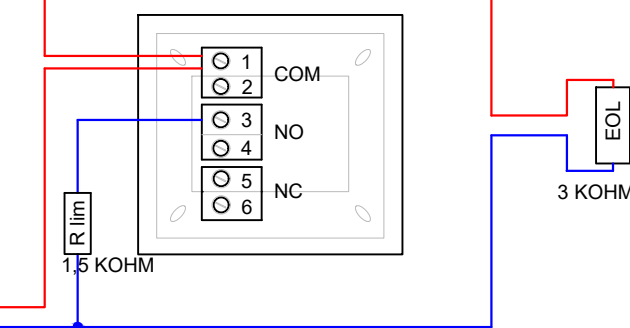

OPTICAL ACUSTIC DISPLAY - TARGA OTTICO ACUSTICA - mod. FD5955

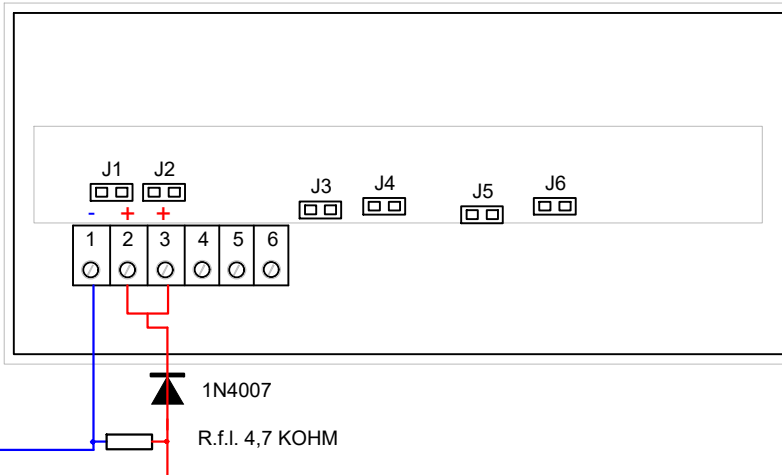

OPTICAL ACUSTIC DISPLAY - TARGA OTTICO ACUSTICA - mod. FD5955

